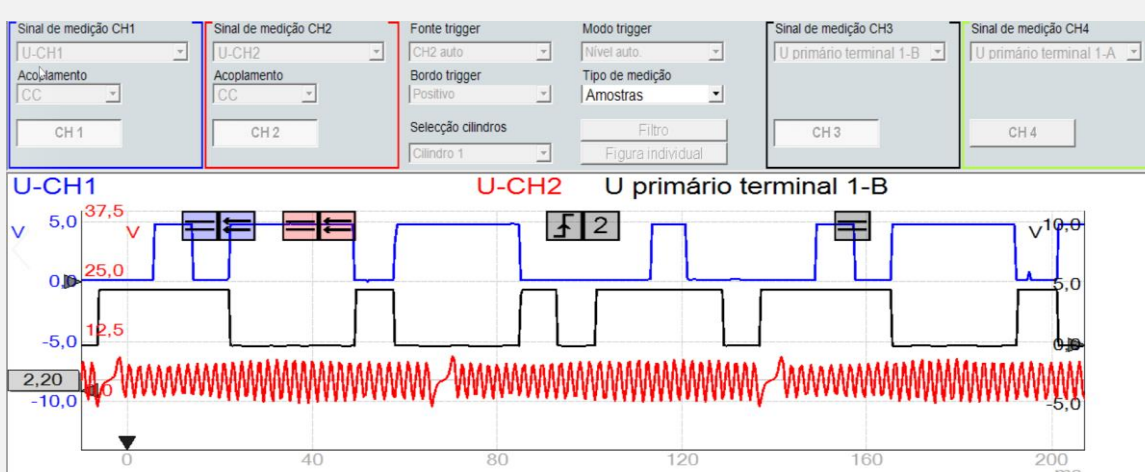


MARCA	Hyundai	MODELO	Creta turbo
IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA			
CILINDRADA	COMBUSTÍVEL	OBSERVAÇÕES	SEQUENCIAL
1.0	Flex	Motor FFV 1.0L 3 cilindros turbo	
ANO DE FABRICAÇÃO	2021...		
SISTEMA			
Recomendações e condições prévias Realizar as medições respeitando a tensão nominal do veículo. Confirmar que o veículo/sistema, se encontre em temperatura normal de funcionamento.			
Em veículos com Air-bag e ou com sistemas de Alta Tensão, siga sempre os procedimentos de segurança.			
Equipamento Utilizado:	FSA 500	Medição realizada:	Sinal de Rotação x Fase
Setup Sinal 1		Setup Sinal 2	
Referência Eixos de valores	Tipo de sinal	Valores CH1	Trigger
Amplitude de sinal (Vertical - Y)	Tensão (U)	10V	Positivo
Duração (Horizontal X)	Tempo (ms)	200	
Setup Sinal 3		Setup Sinal 4	
Referência Eixos de valores	Tipo de sinal	Valores CH1	Trigger
Amplitude de sinal (Vertical - Y)	Tensão (U)	10V	Positivo
Duração (Horizontal X)	Tempo (ms)	200	
			
Comentário: Sinal de Rotação e fase admissão e escape medido com motor em Marcha- lenta.			
AUTOR DA FICHA			
OFICINA	Mecanico Pro	AUTOR	Renato